


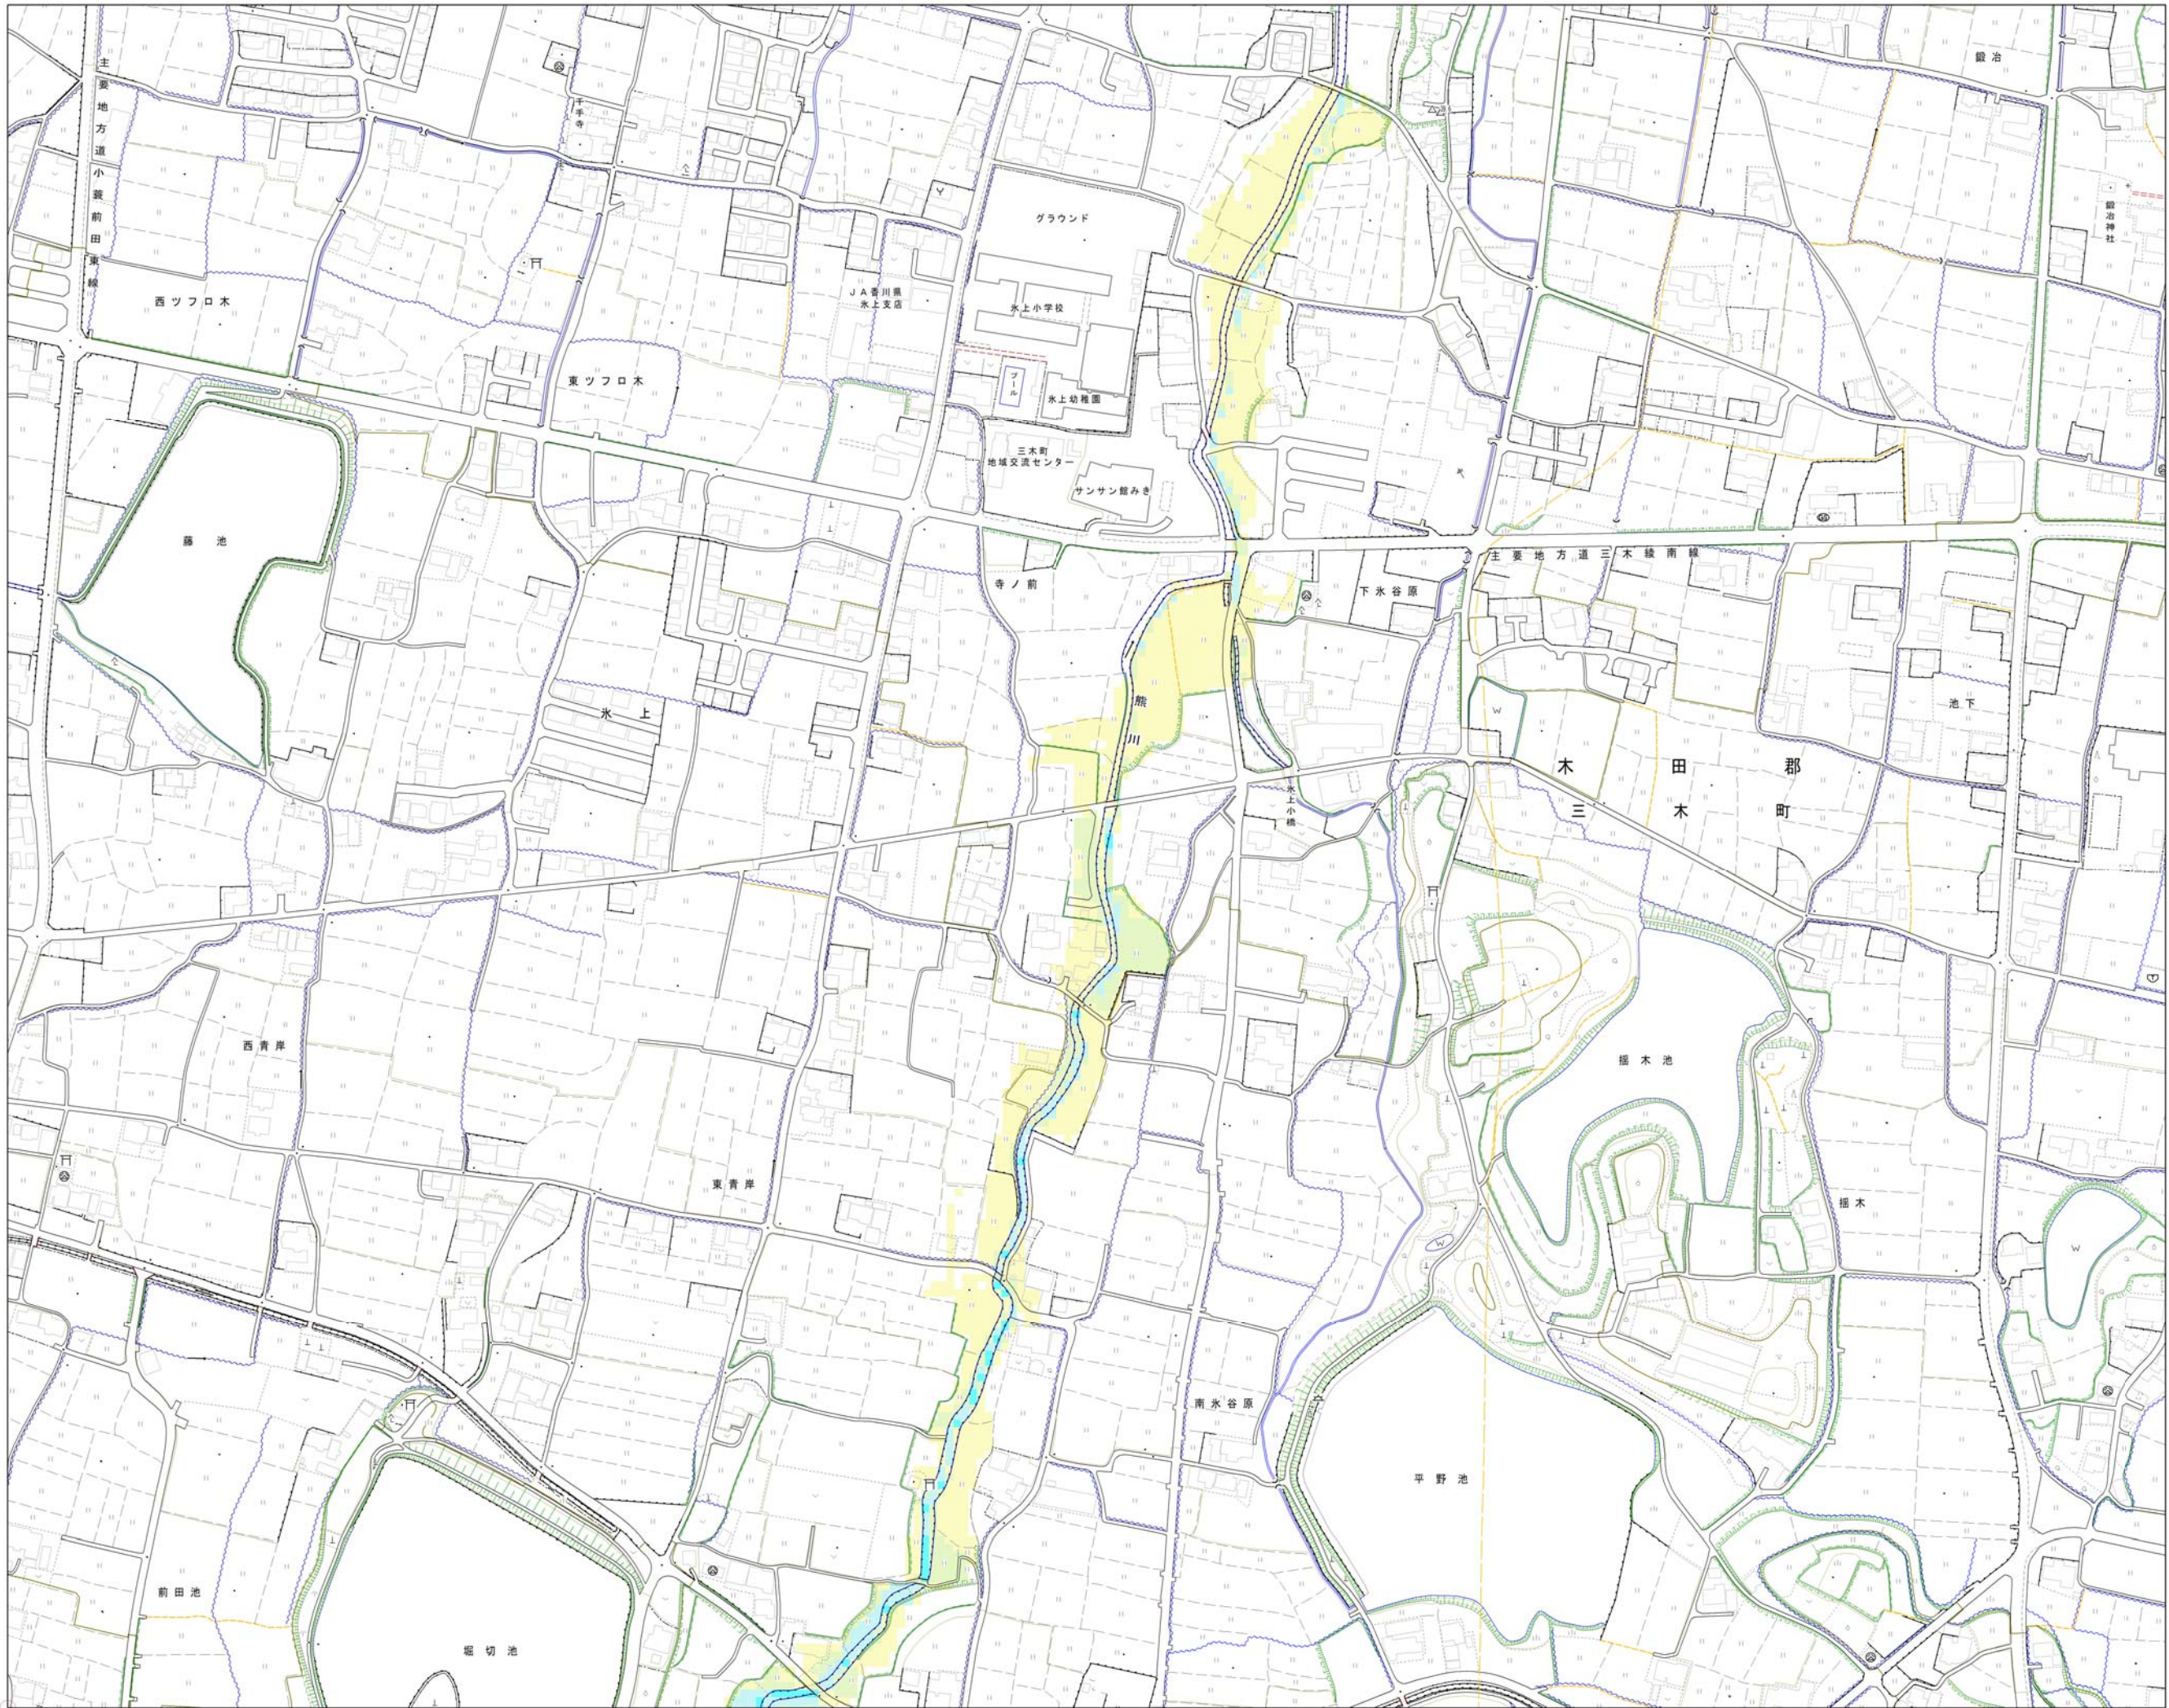

三木町


浸水想定区域図

【最大浸水深】


加味池(その2)

最大浸水深	
	0.5m未満
	0.5～1.0m未満
	1.0～2.0m未満
	2.0～3.0m未満
	3.0～5.0m未満
	5.0m以上

1:4,000



承認番号 令元情使、第794号

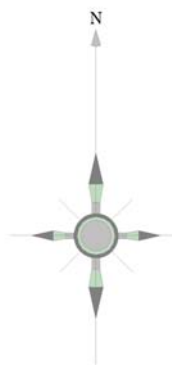


三木町

浸水想定区域図

【步行困難度】

加味池(その2)

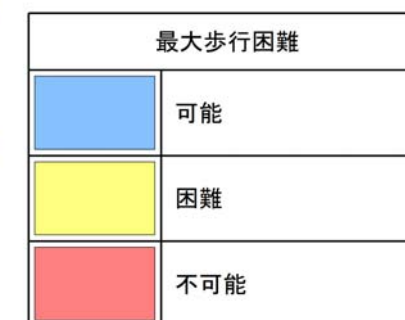


最大步行困難


可能

困難

不可能

1:4,000



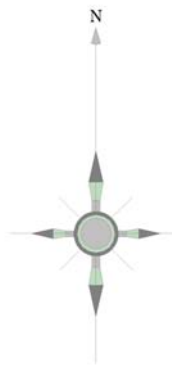


三木町


浸水想定区域図

【最大流速】


加味池(その2)

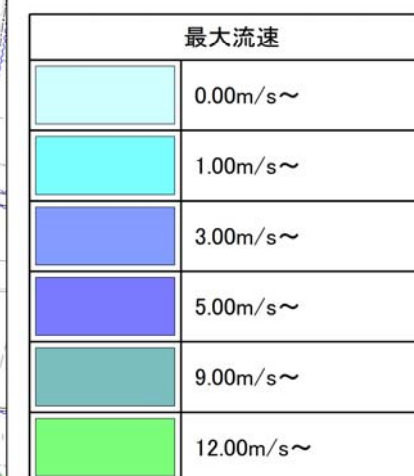

1:4,000



承認番号 令元情使、第794号

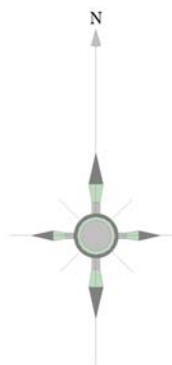

三木町


浸水想定区域図

【洪水到達時間】

加味池(その2)

洪水到達時間	
	0分～
	1分～
	2分～
	3分～
	5分～
	6分～
	8分～

1:4,000



承認番号 令元情使、第794号